



דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון




יולי 2025

ריכוז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: מעיין ציון
בתמונה: דיגום מים בגשר אירי יגור

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון רציף האבן	קישון מורד מאגר כפר ברוך	קישון הר הגבס	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות	קישון גשר אירי יגור	מורד נחל סעדיה	יחידות	
7-9	8.07	8.14	8.15	7.92	8.37	8.32	8.11	7.73	ph units	ערך הגבה (pH)
10	1.4	2.7	1.3	0.9	4.2	3.4	1	0.55	mg/L	BOD צריכת חמצן ביוכימית
	1010.08	18667.41	598.18	2406.84	11438.71	9392.61	1036.97	560.47	mg/L	כלורידים
1,000	5400	400	11000	3200	1000	1400	2400	78000	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים
400	-	60	-	420	<10	60	-	-	cfu/100 ml	אנטרוקוקוס/סטרפטוקוקוס צואתיים
400	2100	130	2200	450	60	40	1500	19000	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים צואתיים
	6.75	<0.20	5.28	1.96	0.39	0.49	4.26	3.71	mg/L	חנקן ניטראט כ- N
0.1	0.8	<0.20	1.15	0.54	0.2	0.45	0.99	<LOQ [0.1]	mg/L	זרחן זרחה כ- P
10	10.3	4.92	12.17	8.31	6.43	5.34	8.87	8.75	mg/L	חנקן כללי כ- N
קטן מ- 60	62.8	90.1	79.3	28.1	149	113.7	49.8	59.9	%	חמצן מומס אחוז רוויה
	27.476	30.015	26.966	28.146	30.83	30.64	27.03	22.815	c	טמפרטורה
	4267.8	57451.6	2614.4	9197.6	39079.7	34926.2	4313.8	2665.4	ms/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
	31.44	1.88	90.77	9.33	8.37	8.33	58.72	3.71	NTU	עכירות
(תלוי PH) 2.5	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	0.21	0.27	0.27	0.14	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	mg/L	אמוניה כ- N

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

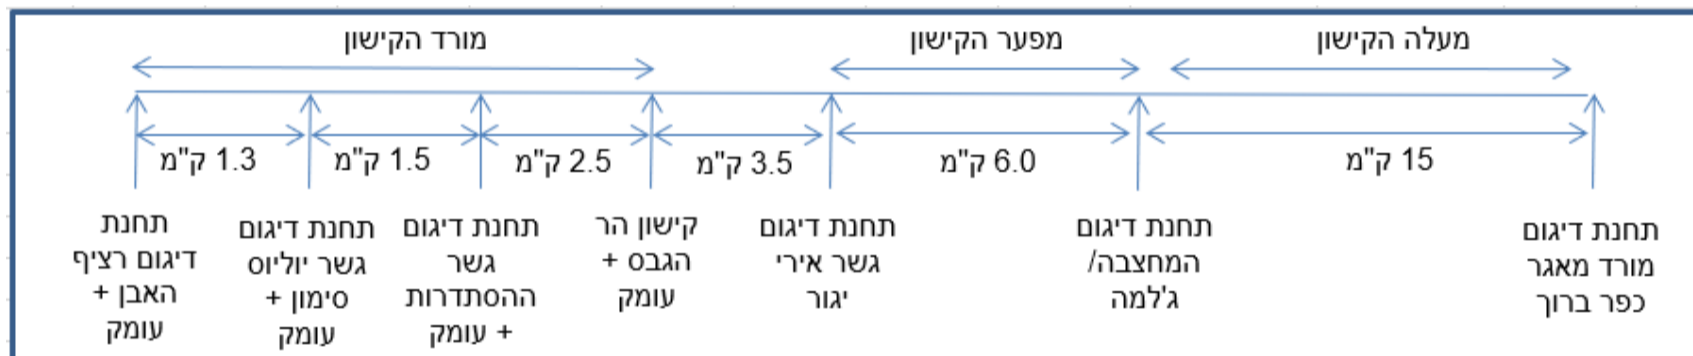

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

