



דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון




ספטמבר 2025

ריכז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: מעיין ציון
בתמונה: דיגום מים במורד נחל קישון סמוך לגשר אירי יגור

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון רציף האבן	קישון מורד מאגר כפר ברוך	קישון הר הגבס	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות	קישון גשר אירי יגור	מורד נחל סעדיה	יחידות	
7-9	8.16	8.28	8.31	7.91	8.41	8.42	8.18	7.8	ph units	ערך הגבה (pH)
10	0.8	2.3	1.5	0.6	4.9	3.75	0.6	<0.50	mg/L	BOD צריכת חמצן ביוכימית
	960.7	15672.38	929.81	4259.47	12395.62	10366.71	838.52	563.68	mg/L	כלורידים
1,000	2600	2100	4700	800	160000	46000	1400	42000	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים
400		10		220	50	10			cfu/100 ml	אנטרוקוקוס/סטרפטוקוקוס צואתיים
400	1200	220	1400	70	11000	13000	630	8700	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים צואתיים
	8.72	<0.20	6.11	1.3	<0.20	0.27	4.09	4.21	mg/L	חנקן ניטראט כ- N
0.1	0.94	0.12	1.26	0.44	0.15	0.23	0.91	0.31	mg/L	זרחן זרחה כ- P
10	14.76	4.67	12.46	5.73	6.11	10.32	9.57	9.41	mg/L	חנקן כללי כ- N
קטן מ- 60	72.2	94.3	98.8	23.6	148.7	136.9	50.7	73.3	%	חמצן מומס אחוז רוויה
	26.325	29.685	24.659	26.897	29.253	27.839	24.754	22.7	c	טמפרטורה
	4.252	54.33	4.061	14.522	41.465	38.437	3.807	2.765	ms/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
	25.17	4.19	73.65	1.81	8.45	9.76	38.98	13.84	NTU	עכירות
(תלוי PH) 2.5	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	mg/L	אמוניה כ- N

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

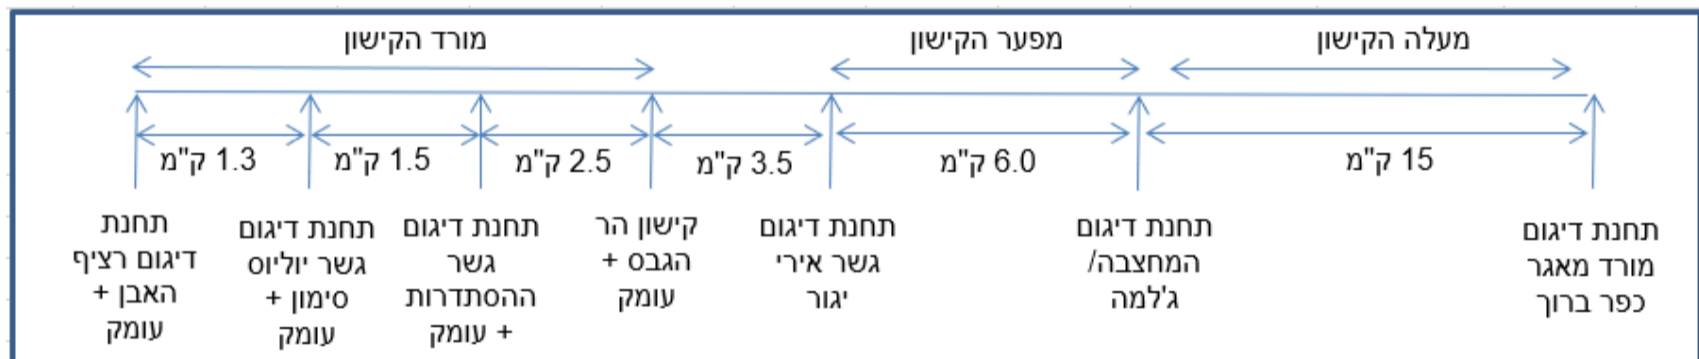

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

